



720KZ000009610826

2626/2026/DZ/VEDASOMBYC

**Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
(ďalej len "zmluva")****Číslo zmluvy:101182783ZoMRK****Čl. I
Zmluvné strany****Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:**

Názov: **Východoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo: **Mlynská 31, 042 91 Košice**
V zastúpení: **Mgr. Anita Javorská,** [REDACTED]
Ing. Michal Filák, [REDACTED]
IČO: **36 599 361**
DIČ: **2022082997**
IČ DPH: **SK2022082997**
IBAN: [REDACTED]
BIC (SWIFT): [REDACTED]
Zapísaná: **Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka 1411/V**
(ďalej len "PDS")

Žiadateľ o poskytnutie výkonu:

Názov: **Ján Cap**
Sídlo: [REDACTED]
V zastúpení: **Ján Cap**
Kontakty: **Tel:** [REDACTED] **E-mail:** [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: **19671114**
IČ DPH: **-**
IBAN: [REDACTED]
BIC (SWIFT): [REDACTED]
Zapísaná: [REDACTED]
Zákaznícke číslo/EIC: **5101361818 / 24ZVS00008922459**
Číslo odberného miesta: **1680490**
Adresa odberného miesta: [REDACTED]
Číslo technického objektu,
ku ktorému je odberné
miesto pripojené: **1701758**
(ďalej len "žiadateľ")



Vlastník energetického zariadenia:

Názov: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
V zastúpení: Ing. Stanislav Prúch, [REDACTED]
Ing. Jana Bernátová, [REDACTED]
Kontakty: Tel: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
IČO: 36570460
DIČ: 2020063518
IČ DPH: SK2020063518
IBAN: [REDACTED]
BIC (SWIFT): [REDACTED]
Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Košice Oddiel: Sa Vložka č.: 1243/V

(ďalej len "vlastník")

Čl. II Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

1. Záväzok PDS poskytnúť pre žiadateľa z distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú medzi vlastníkom a žiadateľom vo výške **12.00 kW** prostredníctvom energetického zariadenia vlastníka.
2. Záväzok žiadateľa uhradiť PDS tarifu za prípadné prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny zverejneného na internetovej stránke PDS.
3. Záväzok vlastníka pripojiť zariadenie žiadateľa na svoje energetické zariadenie v rámci maximálnej rezervovanej kapacity, na výške ktorej sa vlastník a žiadateľ písomne dohodli a umožniť PDS montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu.

Čl. III Práva a povinnosti PDS

1. PDS je povinný zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie distribučnej sústavy vo vlastníctve PDS. PDS nezodpovedá za spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie a za vzniknuté škody na energetickom zariadení, ktorého PDS nie je vlastníkom.
2. PDS je povinný poskytnúť vlastníkovi maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v platnej Zmluve o pripojení uzatvorenej medzi vlastníkom a PDS.
3. PDS je povinný poskytnúť žiadateľovi maximálnu rezervovanú kapacitu v zmysle článku II bod 1.
4. PDS je oprávnený fakturovať žiadateľovi poplatok za prekročenie poskytnutej maximálnej rezervovanej kapacity v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny zverejneného na internetovej stránke PDS.
5. PDS je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou zmluvnou stranou.

Čl. IV Práva a povinnosti žiadateľa

1. Žiadateľ je povinný predložiť PDS žiadosť o poskytnutie maximálnej rezervovanej kapacity, na základe ktorej sa pripraví táto zmluva.
2. Žiadateľ je povinný písomne sa dohodnúť na výške maximálnej rezervovanej kapacity s vlastníkom. Písomná dohoda tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Žiadateľ je povinný uhradiť tarifu za prípadné prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity v zmysle platného cenníka distribúcie elektriny zverejneného na internetovej stránke PDS.
4. Žiadateľ je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou zmluvnou stranou.



Čl. V

Práva a povinnosti vlastníka

1. Vlastník je povinný na základe dohody so žiadateľom pripojiť zariadenie žiadateľa na energetické zariadenie vo svojom vlastníctve.
2. Vlastník je povinný zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie energetického zariadenia v jeho vlastníctve.
3. Vlastník je povinný uzavrieť dodatok k tejto zmluve pri akejkoľvek zmene vyvolanej inou zmluvnou stranou.

Čl. VI

Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: Zariadenie PDS končí v mieste odbočenia "BR230-AZ. Spínací prvok nie je majetkom PDS. Trafostanica "TS1054-0061 VVaK Miňovce" nie je v majetku VSD, a.s.
2. Napäťová hladina žiadateľa: **VN**
3. Maximálna kapacita pripojenia žiadateľa: **12.00 kW**
4. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta: príloha č. 2 tejto zmluvy
5. Ustanovenie bodu 4. neplatí ak sa jedná o jestvujúce odberné miesto okrem zmeny maximálne rezervovanej kapacity na odbernom mieste žiadateľa.

Čl. VII

Ostatné dojednania

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach PDS.

Čl. VIII

Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy je viazaná platnosťou Zmluvy o pripojení uzavretej medzi PDS a vlastníkom energetického zariadenia.
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami.
3. V prípade, ak žiadateľ a/alebo vlastník je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "zákon") a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ a/alebo vlastník sa zároveň zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukázateľným spôsobom Prevádzkovateľovi DS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije ak táto zmluva nespĺňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

Čl. IX

Ochrana osobných údajov

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje žiadateľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že žiadateľom je právnická osoba, zákonného / zmluvného zástupcu žiadateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže PDS odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu.
2. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle www.vsd.sk.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
2. PDS je povinná zachovávať dôvernosc informácií v zmysle § 94 zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných tromi zmluvnými stranami.
4. Obchodné podmienky k zmluve sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia úradu. O každej zmene je PDS



povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojej internetovej stránke.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný, Zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, ak sa použije text tejto Zmluvy v inom jazyku, musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto zmluvy v slovenskom jazyku.
7. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity viažuce sa k odbernému miestu žiadateľa uzatvorené v predchádzajúcom období.

Prílohy:

1. Dohoda o rozdelení maximálnej rezervovanej kapacity vlastníka energetického zariadenia
2. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta
3. Obchodné podmienky k zmluve o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity

Za PDS

(oprávnený zamestnanec):

V Košiciach

Meno a priezvisko: **Mgr. Anita Javorská**

dňa:

Meno a priezvisko: **Ing. Michal Filák**

Funkcia:

Funkcia:

Podpis

Podpis

Pečiatka:

Za žiadateľa:

V **STROPKOVE**

Meno a priezvisko: **Ján Čap**

dňa:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Funkcia:

Podpis

Podpis

Pečiatka:

Za vlastníka :

V **V Košiciach**

Meno a priezvisko: **Ing. Stanislav Prcúch**

dňa:

Meno a priezvisko: **Ing. Jana Bernátová**

Funkcia:

Funkcia:

Podpis

Podpis

Pečiatka:



Rozdelenie maximálne rezervovanej kapacity (MRK) na cudzom* elektroenergetickom zariadení

(* cudzie elektroenergetické zariadenie - zariadenie, ktoré nie je v majetku spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.)

Vlastník elektroenergetického zariadenia:

Názov:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa:	Komenského 50, 042 48 Košice
IČO/Rodné číslo:	36570460
Adresa odberného miesta:	
Číslo odberného miesta / EIC kód:	24ZVS00006450637
Číslo platnej Zmluvy o pripojení:	100609324
Zmluvne dohodnutá hodnota MRK:	61.00

Odberatelia/žiadatelia pripojení k zariadeniu vlastníka:

Názov obchodného partnera	Číslo odberného miesta	EIC kód odberného miesta	MRK odberného miesta (KW)	Percentuálne rozdelenie výkonu*
Ján Cap	1680490	24ZVS00008922459	12.00	19.00

* vyplní PDS

Vlastník energetického zariadenia svojím podpisom zároveň súhlasí s napojením vyššie uvedených obchodných partnerov k elektroenergetickému zariadeniu v jeho majetku. V prípade odňatia súhlasu k užívaniu svojho zariadenia sa jej vlastník zaväzuje túto skutočnosť písomne oznámiť PDS.

Za prerušenie distribúcie spôsobené poruchou na energetickom zariadení, ktoré nie je v majetku alebo v správe PDS a za škody spôsobené takýmto prerušením distribúcie zodpovedá vlastník energetického zariadenia.

Príloha : Doklad o preukázaní vlastníctva transformačnej stanice.



STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY č. NPP/6925/2026

Ján Cap
Ružová 428/4
091 01 Stropkov

Vážený zákazník,

spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) **súhlasí** s pripojením na

Odbornom mieste

pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Hlavný istič	25 A
Typ prípojky	Trojfázová
Typ merania	Priame
Podmienky merania	Hlavný istič musí mať vypínaciu charakteristiku typu „B“ (do 100 A).

B/ TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA

S pripojením uvedeného odberu súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

- vzhľadom na to, že VSD, a.s. v záujmovej oblasti nespravuje distribučný rozvod elektriny je pripojenie možné realizovať z jestvujúcej jednoúčelovej trafostanice "TS1054-0061 VVaK Miňovce" (po predložení písomného súhlasu majiteľa trafostanice).
- upozorňujeme Vás, že zariadenie (trafostanica "TS1054-0061 VVaK Miňovce"), ktoré by malo slúžiť k pripojeniu Vášho odberu nie je v správe a majetku PDS.
- technické riešenie pripojenia nového odberného miesta je možné konzultovať projektantom stavby (časť elektro) s pracovníkom Prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. (Tím pripojenia), kontakt: tel. 055 610 4158, mail: miklos@vsdas.sk.

• **Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor):** Zariadenie PDS končí v mieste odbočenia "BR230-AZ. Spínací prvok nie je majetkom PDS. Trafostanica "TS1054-0061 VVaK Miňovce" nie je v majetku VSD, a.s.

• Za prerušenie distribúcie elektriny spôsobené poruchou na energetickom zariadení, ktoré nie je v správe VSD, a.s. ako aj za prerušenie distribúcie elektriny z dôvodov upravených zákonom o Energetike č.251/2012 Z.z., ako aj za škody spôsobené takýmto prerušením distribúcie VSD, a.s. nezodpovedá. Vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a odberateľom elektriny, ktorý je pripojený na toto zariadenie sú riešené ich vzájomnou dohodou a nie sú predmetom zmluvy o pripojení.

• Projektovú dokumentáciu pripojenia nového odberu do lokálnej distribučnej sústavy, vrátane elektromerového rozvádzača, vypracovanú elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame v digitálnej forme (*.pdf -

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



skrátene názvy bez diakritiky) zaslať na vyjadrenie. Štruktúra a obsah projektovej dokumentácie je zverejnená na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Dodávateľa služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne.

- Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, prosíme zaslať cez portál eVSD (www.vsds.sk), po prihlásení do Vášho účtu. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná vyššie uvedeným spôsobom, PD bude žiadateľovi vrátená.

Upozorňujeme Vás, že projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať na vyjadrenie až po uzatvorení novej zmluvy o pripojení a uhradení zálohovej faktúry za pripojenie.

- Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
- Elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť vedľa TS1054-0061 VVaK Miňovce, na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste. Meranie elektriny na všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).

V prípade použitia hlavného ističa s nastaviteľnou nadprúdovou spúšťou nastavená prúdová hodnota nesmie prekročiť zmluvnú hodnotu MRK o viac ako 5%.

- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pred úpravou hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.
- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
- **Vo veci zmluvného zabezpečenia Vami požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity (Zmluvy o pripojení) sa obráťte na e-mailovú adresu sietovy_obchod@vsdas.sk. Na tejto adrese sa môžete informovať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ďalších procesných krokov potrebných k zabezpečeniu pripojenia Vášho odberného elektroenergetického zariadenia.**
- **V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku, VSD nepripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. VSD nezodpovedá za škodu a ušlý zisk z dôvodu nepripojenia odberného miesta pre nesplnenie podmienok uvedených v tomto stanovisku zo strany žiadateľa o pripojenie.**
- **Toto vyjadrenie neslúži ako doklad k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu resp. ohláseniu stavby. Vyjadrenie pre účely územného resp. stavebného konania bude vydané PDS až po uzatvorení Zmluvy o pripojení a úhrade pripojovacieho poplatku, na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej.**

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



V súvislosti s procesmi povoľovania výstavby sa v dokumente používajú pojmy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pre účely procesov, v ktorých sa aplikuje zákon č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), sa pojmom

- „územné konanie“ rozumie „konanie o stavebnom zámere“,
- „územné rozhodnutie“ rozumie „rozhodnutie o stavebnom zámere“,
- „stavebné konanie“ rozumie „overenie projektu stavby“,
- „stavebné povolenie“ rozumie „overený projekt stavby“,
- „kolaudačné konanie“ rozumie „kolaudácia“,
- „kolaudačné rozhodnutie“ rozumie „kolaudačné osvedčenie“,
- „stanovisko k územnému konaniu“ rozumie „záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru“,
- „stanovisko k stavebnému konaniu“ rozumie „doložka súladu“.

• Platnosť stanoviska je uvedená v časti C, pokiaľ nedôjde k zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané, alebo nenastanú skutočnosti spôsobujúce zánik jeho platnosti v zmysle Prevádzkového poriadku. Zánikom platnosti stanoviska PDS zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

C/ ÚČEL A PLATNOSŤ STANOVISKA

Toto stanovisko neslúži ako doklad k stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Stanovisko potrebné pre vydanie stavebného povolenia resp. potrebné na ohlásenie drobnej stavby, vydá VSD až na základe posúdenia a následného odsúhlasenia projektovej dokumentácie, v ktorej je riešené pripojenie nového odberného miesta.

Stanovisko nadobúda platnosť účinnosťou Zmluvy o pripojení, pričom túto zmluvu na základe stanoviska je možné uzatvoriť najneskôr do 6 mesiacov od jeho vydania. Stanovisko je platné po dobu účinnosti Zmluvy o pripojení.

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



D/ UPOZORNENIE



Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:

- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce

ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsds.sk.

V Košiciach, 07.07.2026

S pozdravom

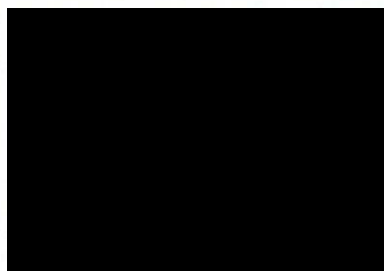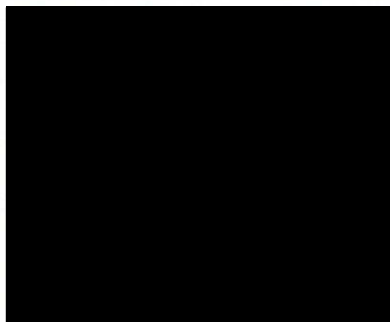

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



Operatívny asset manažment

Vyhotožil: F18375

1:2 000

9,8,750 9,5 19 28,5
m**Legenda:****ZVN a VVN Vedenia**


- VVN kábel
- VVN vzduch
- ZVN kábel
- ZVN vzduch

VN Vedenia

- VN kábel
- VN vzduch
- NN Vedenia**
- NN kábel
- NN vzduch

NN Pripojky
(orientačné zakreslenie)

- NN káblová pripojka
- NN vzdušná pripojka

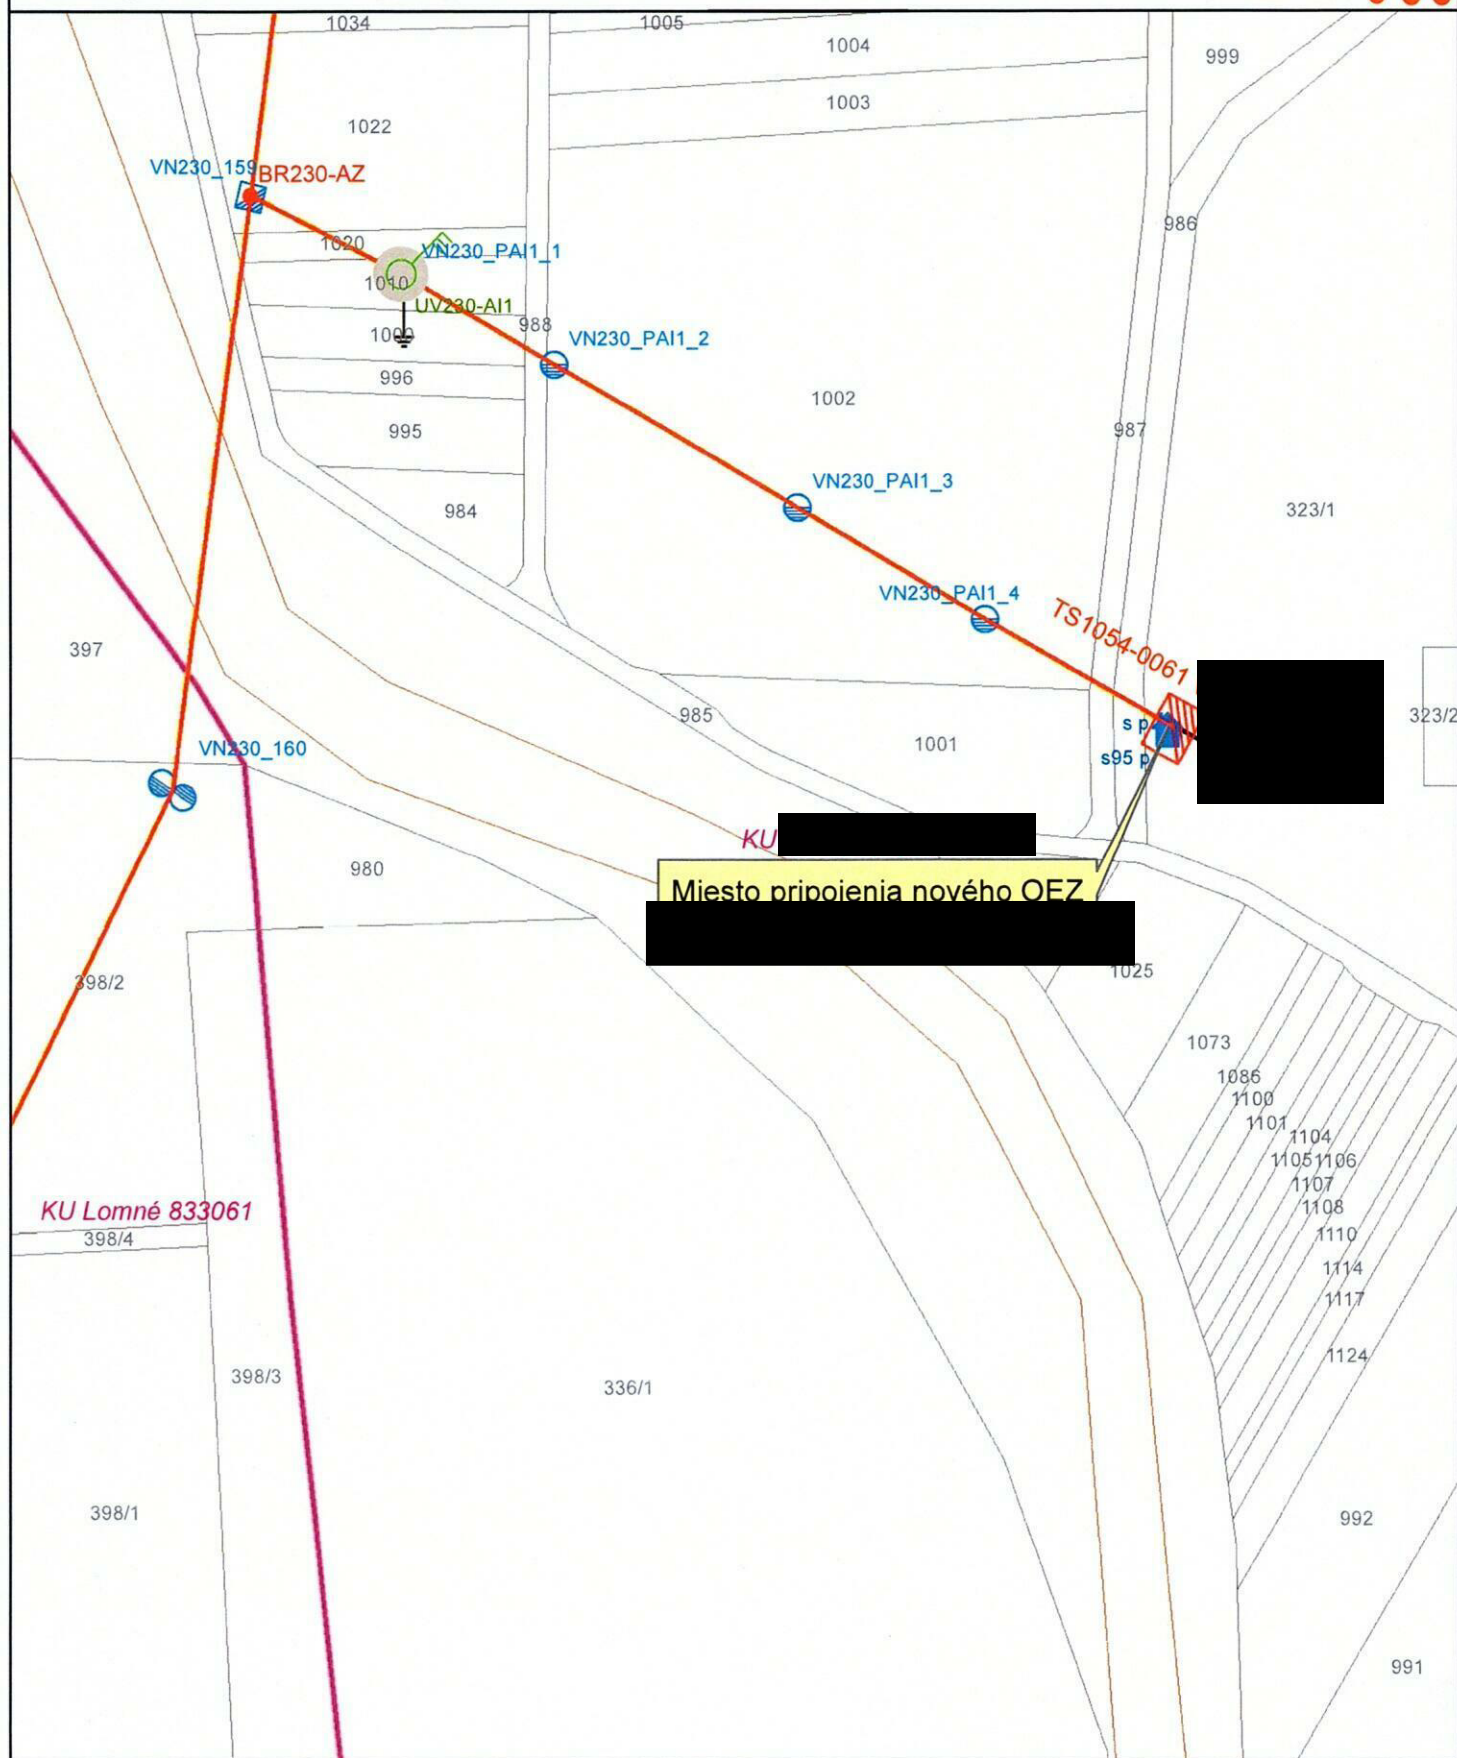Trafo stanice

Dátum: 4. 7. 2026

Vektorová katastrálna mapa:
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ortofotomapa © Geodis Slovakia, s.r.o.
Ortofotomapa © Eurosense, s.r.o.
© Prispievatelia OpenStreetMap